


APPLICATION SMARTPHONES ET TABLETTES POUR CENTRALES HARMONIA



eHarmonia

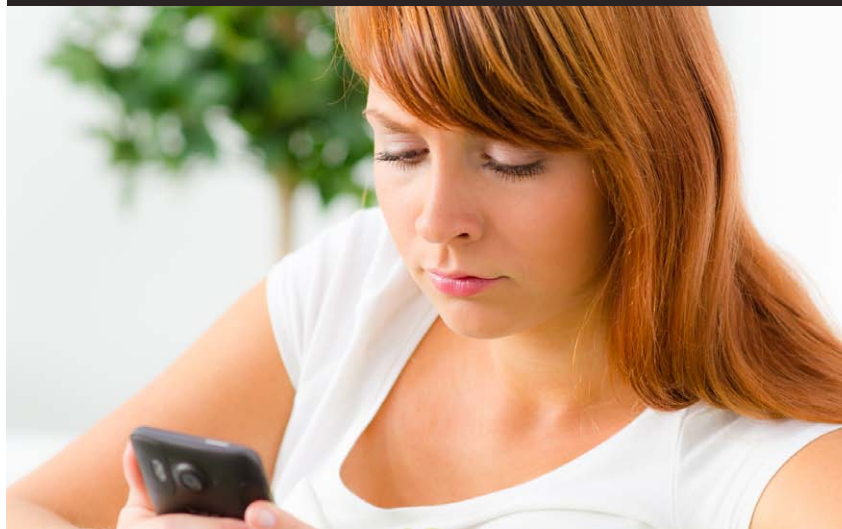



NOTICE D'UTILISATION

Cher Client,
Vous avez fait l'acquisition d'une centrale HARMONIA 2 développée et entièrement fabriquée en France par SEPTAM. Toute l'équipe SEPTAM vous remercie de votre confiance et de l'intérêt que vous portez pour nos solutions de sécurité. Nous espérons qu'elle vous donnera entière satisfaction pour la sécurisation de vos locaux.

DÉMARRER

• installer l'app

- Rendez vous sur **App Store** pour vos appareils **Apple sous iOS** et sur **Play Store** vos appareils **Android**.
- Télécharger et installer l'application sur votre mobile.
- Lors du 1er lancement, accepter les termes de la licence.

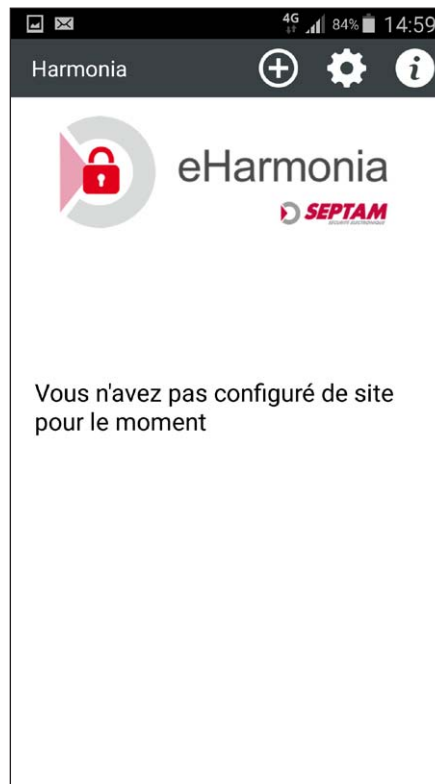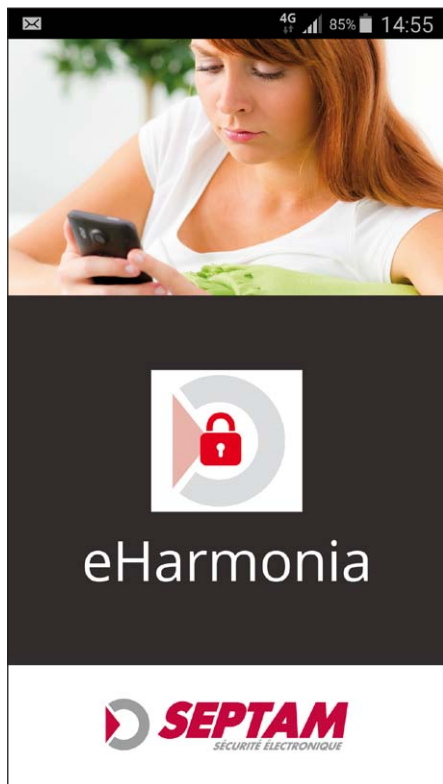

- Ajouter le 1er site avec le pictogramme 

Donnez un **Nom** au site

Entrez l'**identifiant** et le **code d'accès distant** remis par votre installateur.


Le **code personnel** correspond au code que vous utilisez sur votre centrale. La mémorisation du code personnel, enregistre localement le code de votre centrale (il n'est pas enregistré sur le Cloud). Il permet aussi de ne pas saisir le code à chaque connexion avec la centrale.

Choisissez un **nom d'utilisateur** et un **mot de passe**.


La **validation** via le Cloud associe votre application avec la centrale.


CONNEXION À VOTRE CENTRALE

Sélectionnez votre centrale

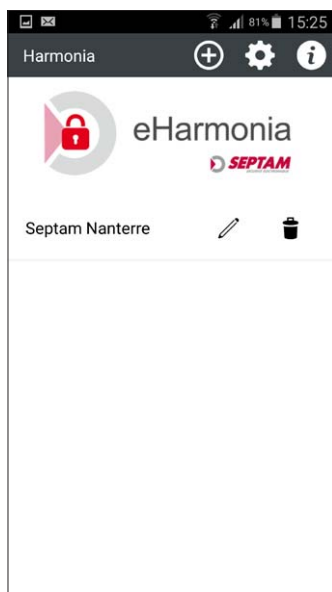


Vous êtes connecté à votre centrale.

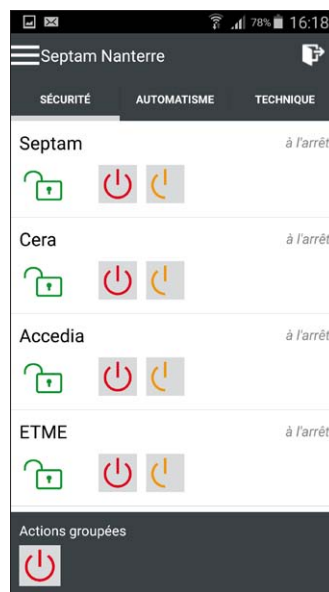


Vous pouvez vous déconnecter à tout moment en touchant le symbole 

• Panneau de contrôle


Volet **SÉCURITÉ**

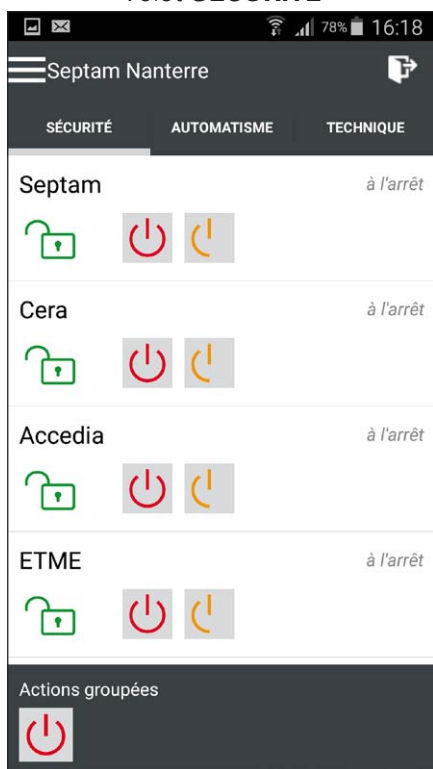

Volet **AUTOMATISME**

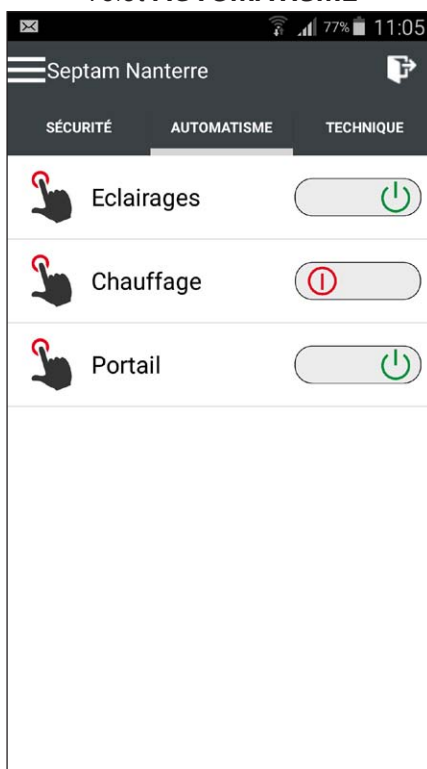

Volet **TECHNIQUE**

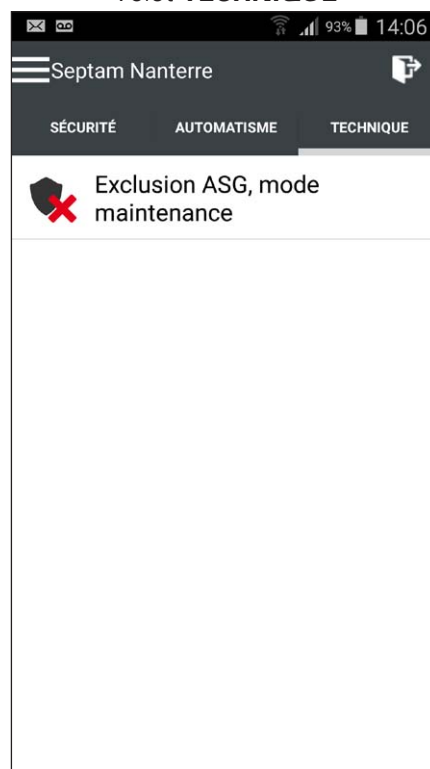

Ce volet s'affiche en premier en cas d'alarme technique

Volet **SÉCURITÉ**

Permet d'effectuer les mises en ou hors service par secteur, de vérifier l'état des secteurs, de consulter les alarmes.

Volet **AUTOMATISME**


Permet d'effectuer des télécommandes de votre système

Volet **TECHNIQUE**

Affiche les alarmes techniques de votre système

Volet Sécurité

Vous pouvez agir individuellement au niveau des secteurs ou utiliser les actions groupées.
Après validation, les actions sont envoyées à la centrale.

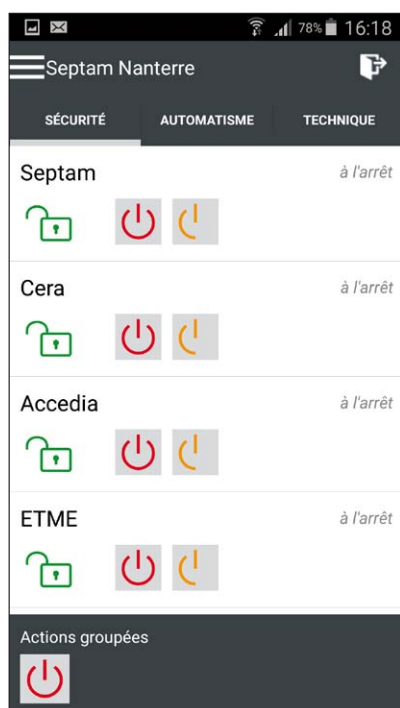

Volet Automatisation

Vous pouvez commander les sorties de votre centrale Harmonia 2 en touchant les interrupteurs.



Télécommande à l'arrêt - Toucher pour passer en marche



Télécommande en marche - Toucher pour passer à l'arrêt

L'action est envoyée immédiatement à la centrale qui indique la prise en compte de l'action par un retour d'état dans la seconde.


Volet Technique

Le volet "Technique" synthétise les différents défauts techniques qui peuvent survenir sur l'installation tels que :


- Exclusion de l'autosurveillance Générale (Mode maintenance)
- Défaut d'autosurveillance
- Défaut batterie
- Défaut secteur
- Défaut de ligne RTC
- Défaut GSM
- etc ...

• **Menu**

Accédez au Menu avec le symbole 

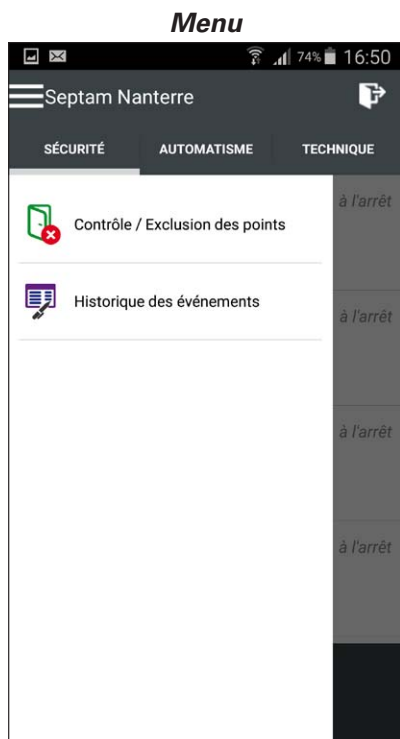

Touchez une ligne pour accéder aux fonctions

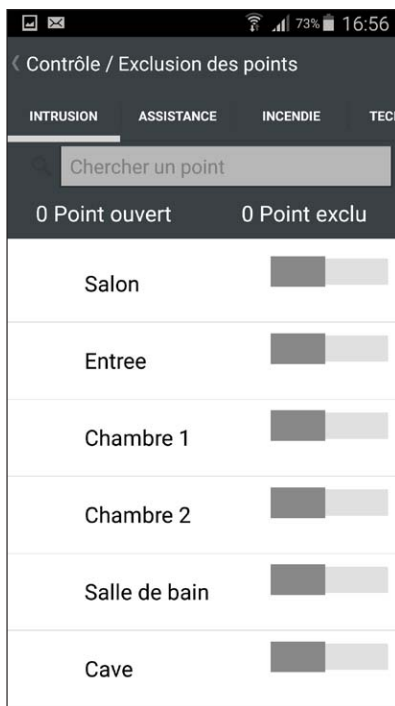

Contrôle & exclusion de points

Panneau agencé en 5 volets :

- Intrusion.
- Assistance.
- Incendie.
- Technique.
- Système.



Historique des événements

Consulter l'historique événements survenus sur la centrale Harmonia (alarmes, armements, défauts techniques, etc)

BOUTONS D'ACTION



Arrêt du secteur



Marche totale du secteur



Marche partielle du secteurs (selon la programmation effectuée sur la centrale)



Marche forcée du secteur (exclusion automatique des points ouverts)



Arrêt des alarmes du secteur une fois celui-ci à l'arrêt



Accéder au contrôle des **points** de détection **ouverts** du secteur



Accéder au contrôle des **points** de détections **exclus** du secteur



Accéder au contrôle des **points** de détection **ouverts et exclus** du secteur



Accéder aux **alarmes** du secteur



Télécommande à l'arrêt - Toucher pour passer en marche



Télécommande en marche - Toucher pour passer à l'arrêt

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES

• Défauts techniques



Défaut **Batterie**



Défaut **RTC** (ligne téléphonique)



Défaut **Secteur**



Défaut **réseau GSM**



Défaut **Autosurveillance** ou **Autosurveillance Générale exclue** (Mode maintenance)



Défaut **IP** (Ethernet, ADSL, etc ...)



Défaut de **communication**
(Dialogue *Modules* <--> *Centrale* interrompu)



Défaut **AES** (alimentation externe)

• **État des secteurs**



Secteur en Arrêt



Secteur en Marche Totale



Secteur en Marche Partielle

• **Contrôle & exclusion des points**

Type de point	Ouvert	Exclus	Ouvert et exclus
INTRUSION			
ASSISTANCE			
INCENDIE			
TECHNIQUE			
SYSTÈME			



Siège social : 15, rue du 1er mai 92000 NANTERRE
 Tél. : +33 (0)1 43 34 22 50 - Fax : +33 (0)1 43 33 79 56 - email : contact@septam.fr
 Site web : <http://www.septam.fr>
 RCS Nanterre 642 020 085